

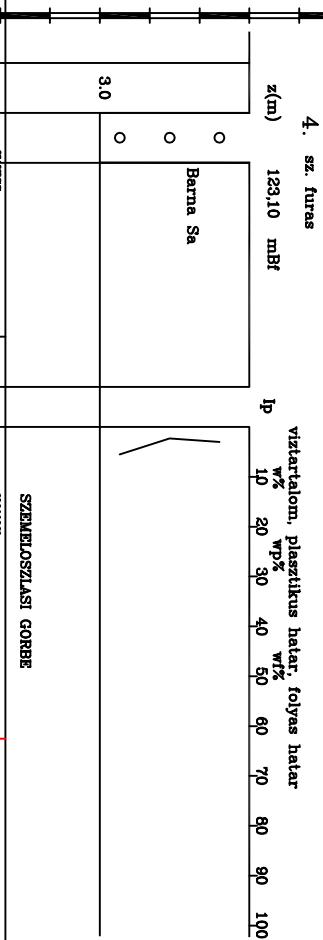


## FURASSZELVE NY

Munka neve: Újfehértó, szennyvíztisztorrtáras

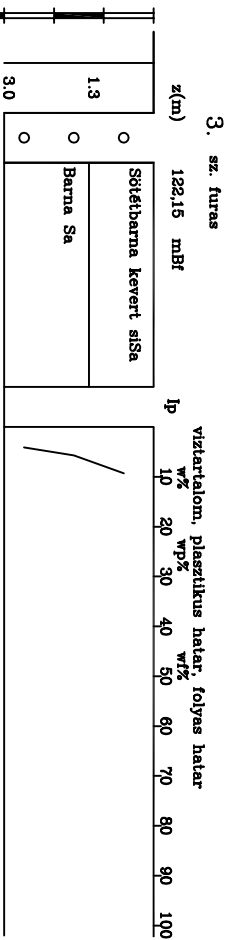

Ip	g/n	e	Sr	Cu	So	2Es	k	C
w%	kPa	M/m <sup>3</sup>	MPa	cm <sup>3</sup> /g	folk	kPa		
10			5,56					
20			3,10					
30			3,10					
40								
50								
60								
70								
80								
90								
100								

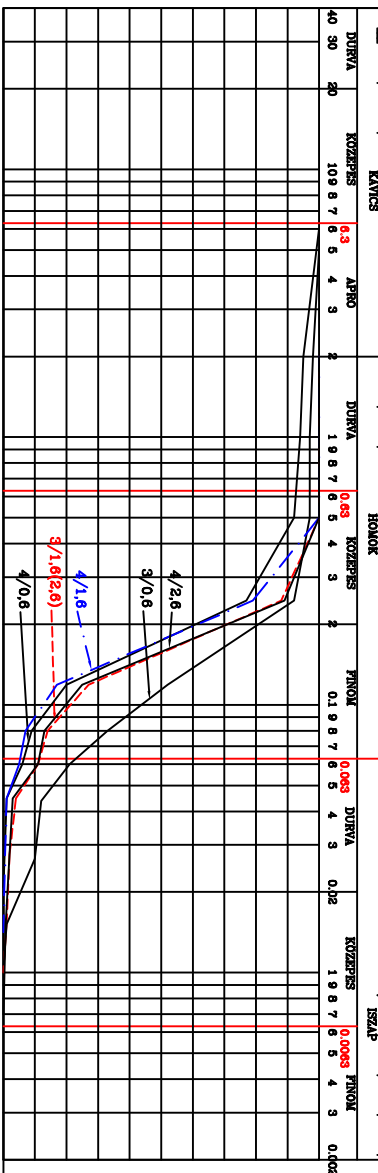

Megutolt vízszint: — in  
 Nyugalmi vízszint: — in  
 O Zavart minta  
 ● Mgminta  
 ( ) becsült érték

Jelmegjelenítések: MSZ 14043-2  
 Gf=kavics gr=kavicsos  
 Ss=homok ss=homokos  
 Si=iszap si=iszapos  
 Cl=egyeg cl=egyagos