FURASSZELVENY

A12. sz. furas

Munka neve: Újfehértó, szennyvízcsatornázás

z(m) 122,33 mBf

Ip viztartalom, plasztikus hatar, folyas hatar
w% wp% wl%
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

3.25 Sárgásbarna siSa

5.0

Ic	qn kPa	kN/m3	e	Sr	Cu	So2	Es MPa	k cm/s	fok	C kPa
					3.33					
					3.33					
					8.64					
					6.20					
					6.20					

SZEMELOSZLASI GORBE

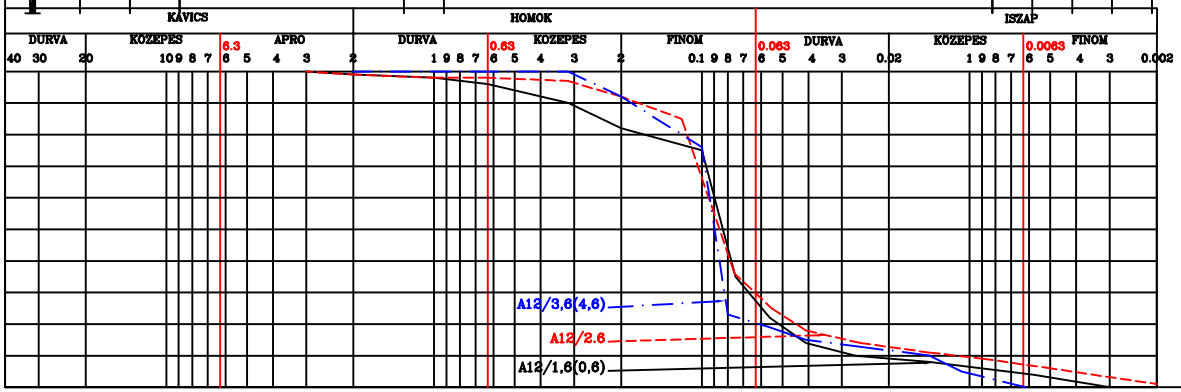

Megutott vizszint: 3,60 m
Nyugalmi vizszint: 3,25 m

○ Zavart minta
● Magminta
( ) becsült érték

Jelmagyarázat: MSZ 14043-2
Gr=kavics gr=kavicsos
Sa=homok sa=homokos
Si=iszap si=iszapos
Cl=agyag cl=agyagos