

### FURASSZELVEVNY


Munka neve: Újfehértó, szennyvíztisztórtáras

**5. sz. fúrás**  
**120,75 mBf**  
 viztartalom, plasticus határ, folyás határ  
 Barna Sá  
 viz IP w% WP% Wf%  
 20 30 40 50 60 70 80 90 100  
 2.35  
 3.0

Ic	q <sub>n</sub>	e	Sr	Cu	So	Fe	Es	k	C
	kPa	km/m <sup>3</sup>						Mpa cm <sup>2</sup> /s <sup>2</sup> fok	kPa
			3.04						
			2.22						
			3.16						

**6. sz. fúrás**  
**119,85 mBf**  
 viztartalom, plasticus határ, folyás határ  
 Sötétsárga Sá  
 SZÜRKE-SÁRGA SÍSA  
 viz IP w% WP% Wf%  
 20 30 40 50 60 70 80 90 100  
 1.2  
 1.44  
 3.0

			3.04						
			8.13						
			8.13						

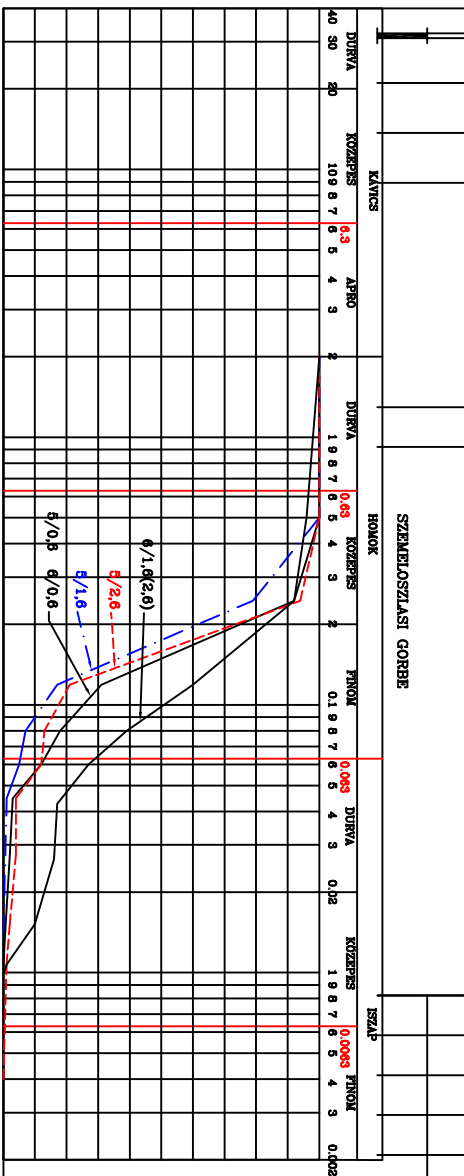

**Megutalt vizszint: 2,80 m**  
**Nyugalmi vizszint: 2,35 m**  
**Megutalt vizszint: 1,60 m**  
**Nyugalmi vizszint: 1,44 m**

O Zavaró minta  
 ● Magminta  
 ( ) Becsült érték

Jelmegjegyzés: NSZ, 14043-2  
 Gr=keresztsík sa=horizokos  
 Sr=iszap st=iszapos  
 Cl=egyéb