

FURASSZELVENY

Munka neve: Újfehértó, szennyvíztisztatóműves

24. sz. furas

z(m) 123,17 mBt

vízterület, plasztikus határ, folyás határ
 Ip w% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
 wP% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Barna sísza	
Sárga sási	
3,95	
3,0	

Ic	qn	e	Sr	Cu	So ₂	Es	I	k	C
	kPa m/m ²								kPa
			4,81						
			7,08						
			6,00						

25. sz. furas


z(m) 120,10 mBt

vízterület, plasztikus határ, folyás határ
 Ip w% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
 wP% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Sziklás sísza	
Sziklás sási	
0,8	
1,4	
3,0	

Ic	qn	e	Sr	Cu	So ₂	Es	I	k	C
	kPa m/m ²								kPa
			2,17						
			9,11						
			9,11						

SZEMELŐSZLÁSI GÖRBE

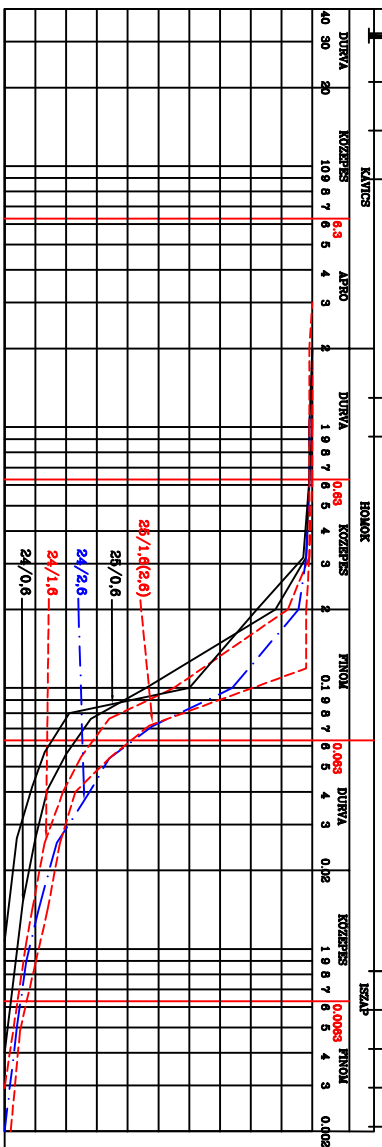

Megutalt vízszint: 3,60 m
 Nyugalmi vízszint: 2,95 m
 Megutalt vízszint: 1,60 m
 Nyugalmi vízszint: 1,40 m

○ Zavarát minta
 () Megminta
 () becsült érték

Jelmegyarázat: MSZ 14043-2
 Gr=kavics gr=kavicsos
 Sa=homok sa=homokos
 Si=iszap si=iszapos
 Cl=agyag cl=agyagos