

FURASSZELVENY

Munka neve: Újfehértó, szennyvízcsatornázás


20. sz. furas

z(m)	124,95 mBf	Ip	vízterület, plasztikus határ, folyás határ
	Sötétbarna törmelékcs szőcs	w% Ip	w% Ip
	Barnászírtke szőcs	wp% 20	wp% 20
		w% 30	w% 30
		w% 40	w% 40
		w% 50	w% 50
		w% 60	w% 60
		w% 70	w% 70
		w% 80	w% 80
		w% 90	w% 90
		w% 100	w% 100

21. sz. furas

z(m)	123,20 mBf	Ip	vízterület, plasztikus határ, folyás határ
	Barna sás	w% Ip	w% Ip
	Szürkésárga szőcs	wp% 20	wp% 20
		w% 30	w% 30
		w% 40	w% 40
		w% 50	w% 50
		w% 60	w% 60
		w% 70	w% 70
		w% 80	w% 80
		w% 90	w% 90
		w% 100	w% 100

Ic	gn	e	Sr	Cu	So	2Es	k	C
kPa	kN/m ²					MPa	cm ³ /s ² folk	kPa
		5.00						
		4.19						
		2.61						
	1.09							
								5.93
								5.17
								5.17

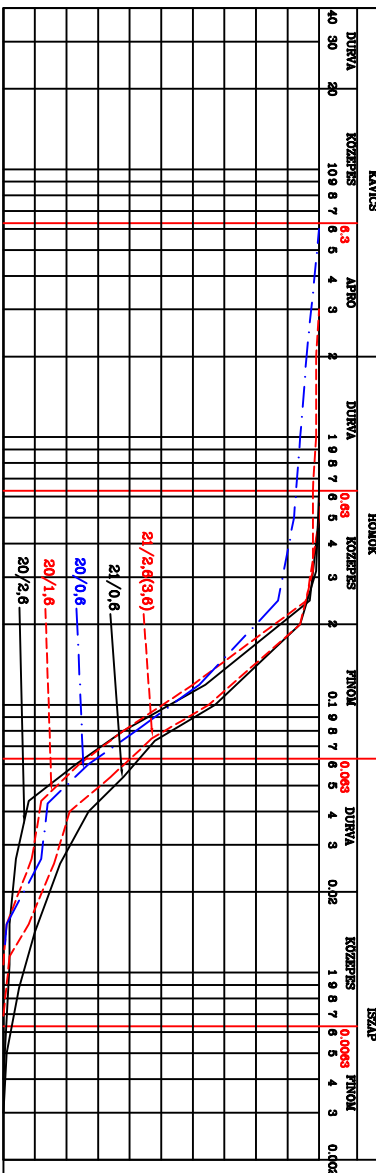

Megutolt vízszint: - m
 Nyugalmi vízszint: - m
 Megutolt vízszint: 3,00 m
 Nyugalmi vízszint: 2,00 m

○ Zavaró minta
 ● Minta
 () becsült érték

Jelmegjelölés: MSZ 14043-2
 Gr=krétcs gr=krétköcs
 Ss=homok ss=homokos
 Sz=iszap sz=iszapos
 Cl=agyag cl=agyagos