FURASSZELVENY

Munka neve: Újfehértó, szennyvízcsatornázás

12. sz. furas

z(m) 122,33 mBf

Ip

viztartalom, plasztikus hatar, folyas hatar

w% wp% wf%

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Sárgásbarna siSa

3.0

13. sz. furas

z(m) 124,88 mBf

Ip

viztartalom, plasztikus hatar, folyas hatar

w% wp% wf%

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Sötétbarna siSa

1.1

Barnásszürke sovány Cl

16.4

16.4

2.5

Sárga si foltos siSa

3.0

Ic	qn kPa	kN/m3	e	Sr	Cu	So2	Es MPa	k cm/s	fok	C kPa
					3.33					
					3.33					
					7.92					
					4.41					
1.47					3.00					
1.52					3.00					

SZEMELOSZLASI GORBE

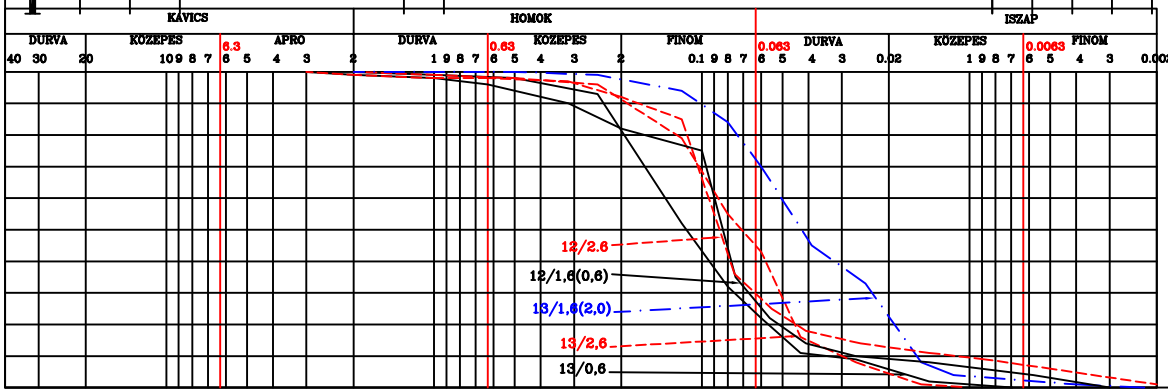

Megutott vizszint: – m

Nyugalmi vizszint: – m

○ Zavart minta

● Magminta

( ) becsült érték

Jelmagyarázat: MSZ 14043-2

Gr=kavics gr=kavicsos

Sa=homok sa=homokos

Si=iszap si=iszapos

Cl=agyag cl=agyagos