



A10. sz. furas

FURASSZELVEVNY

Munka neve: Újfehértó, szennyvíztisztortorlázás

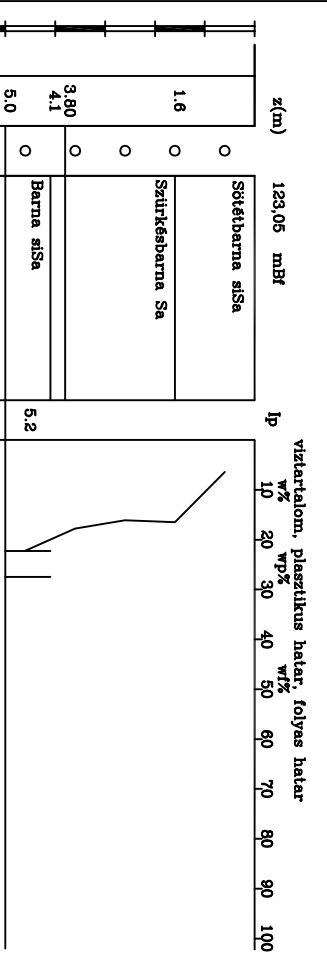

Ip	w%	wp%	Ip	w%	wp%	Ic	gn	e	Sr	Cu	So	2E	Es	k	C
10	20	30	40	50	60	kPa	kN/m ³		MPa	mm/s	fol	fol	kPa		
5.2						1.07									
									3.33						
									8.00						
									2.96						
									3.21						
									4.30						

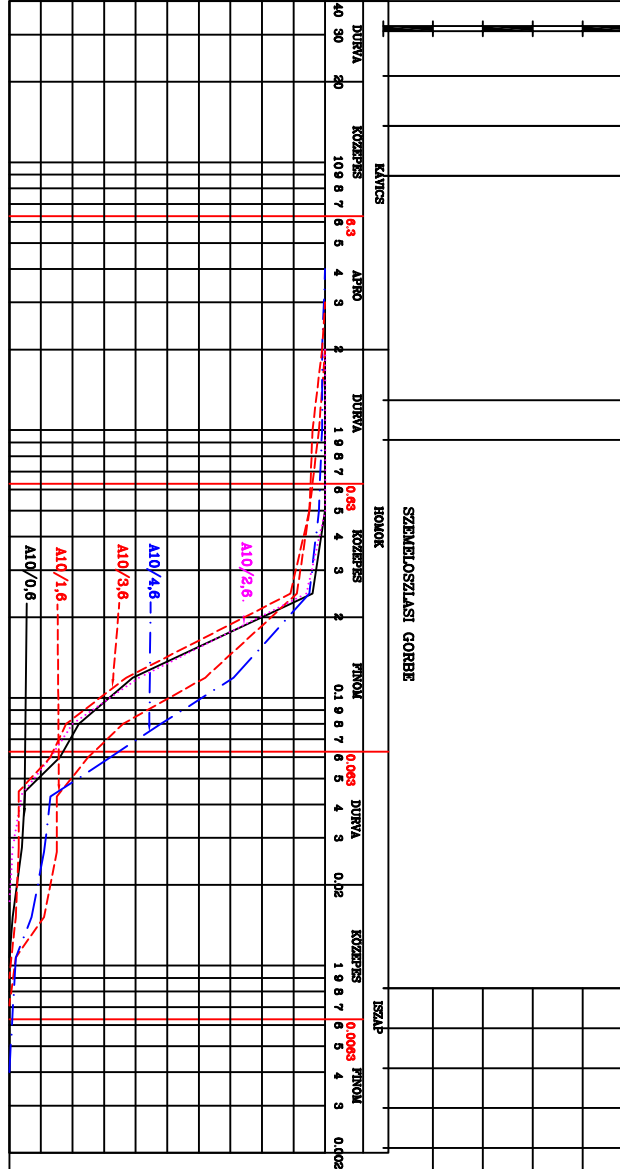

Megutolt vízszint: 4,80 m
 Nyugalmi vízszint: 3,80 m

○ Zavart minta
 ● Malminta
 () Becsült érték

feljegyzések: MSZ 14043-2
 gr=kavics gr=kavicsos
 sr=homok sr=homokos
 sz=iszap sz=iszapos
 cl=egyeg cl=egyagos