



A11. sz. furas

FURASSZELVEVNY

Munka neve: Újfehértó, szennyvíztisztortornázás

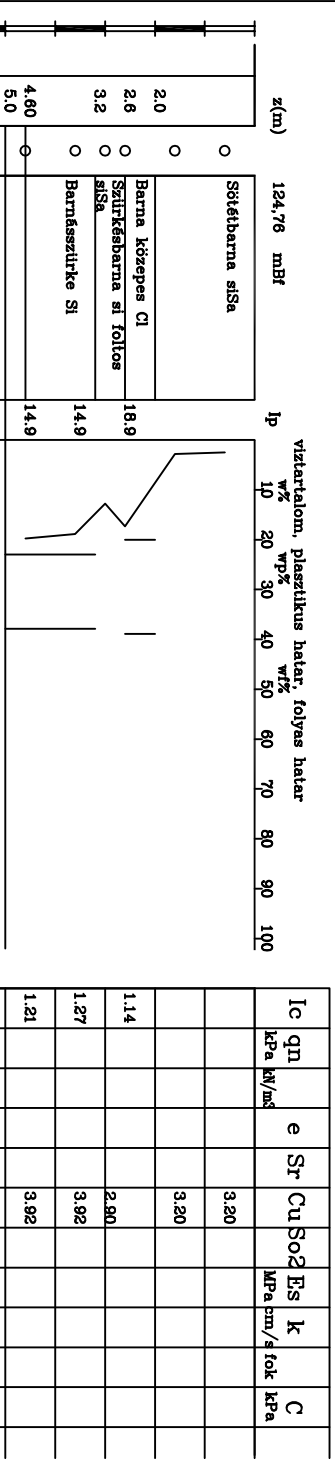

z(m)	124,76 mBf	Ip	Ic	gn	e	Sr	Cu	So	2Es	k	C
			kPa	kN/m ³				Mpa	cm/s	fol	kPa
2.0	Sötétbarna sísa										
2.6	Barna közepes CI	18.9	1.14								
3.2	Szürkésbarna sí follos sísa	14.9	1.27								
4.60	Barnaszürke SI	14.9	1.21								
5.0											

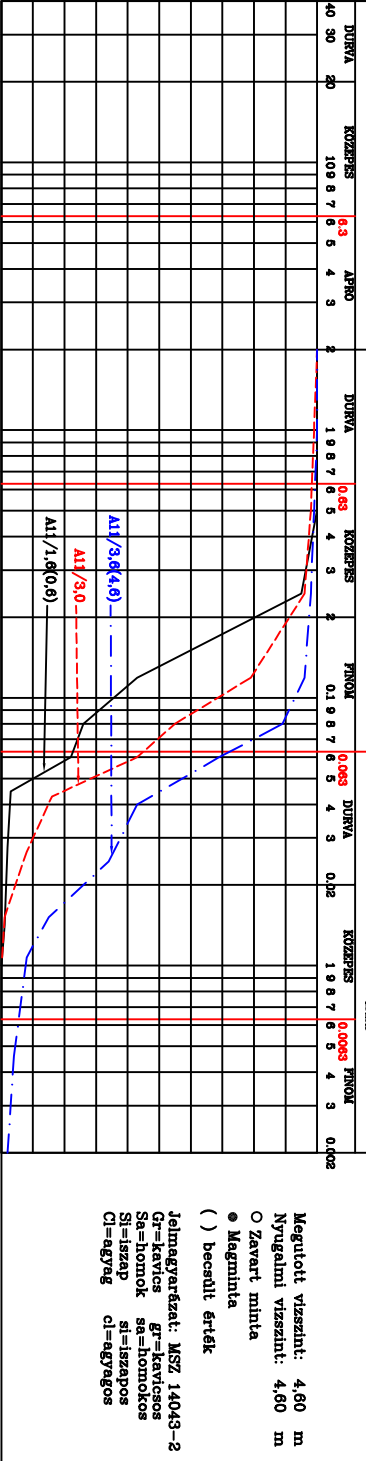

Megutolt vízszint: 4,60 m
 Nyugalmi vízszint: 4,60 m
 ○ Zavart minta
 ● Magminta
 () becsült érték
 Jelmegyezők: MSZ 14043-2
 Gr=kavics gr=kavicsos
 Sz=homok sz=homokos
 Si=iszap si=iszapos
 Ci=egyeg ci=egyagos